


# Lärmaktionsplanung an Hauptverkehrsstraßen, Stufe 4 der Großen Kreisstadt Crimmitschau

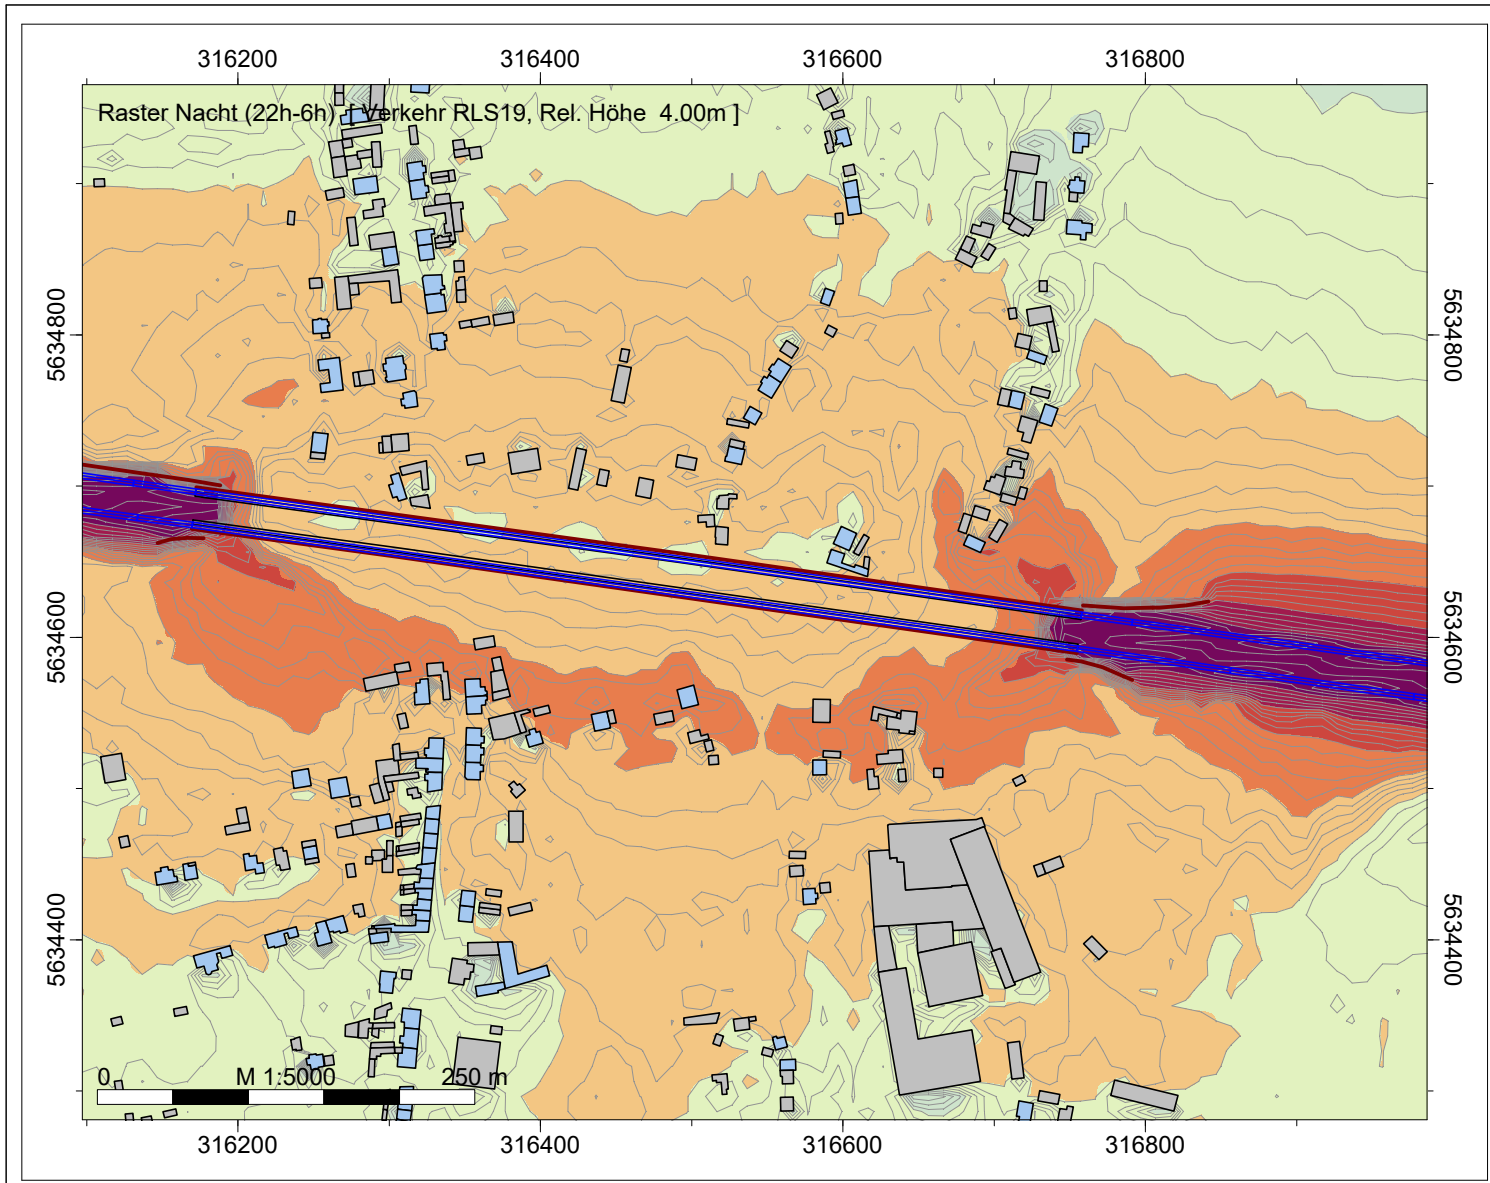

Raster Beurteilungspegel, Verkehrslärm gemäß RLS-19

**Kartenausschnitt - 3 -**

- Legende
- Stadtgrenze
  - Wandelement
  - Gebäude
  - Gebäude bewohnt
  - Sondergebäude
  - Verkehrsampel
  - Brückenelement
  - Straße /RLS-19

Nacht (22h-6h)  
Pegel  
dB(A)

	<= 35
	> 35 - 40
	> 40 - 45
	> 45 - 50
	> 50 - 55
	> 55 - 60
	> 60 - 65
	> 65 - 70
	> 70 - 75
	> 75 - 80
	> 80 - 85

